
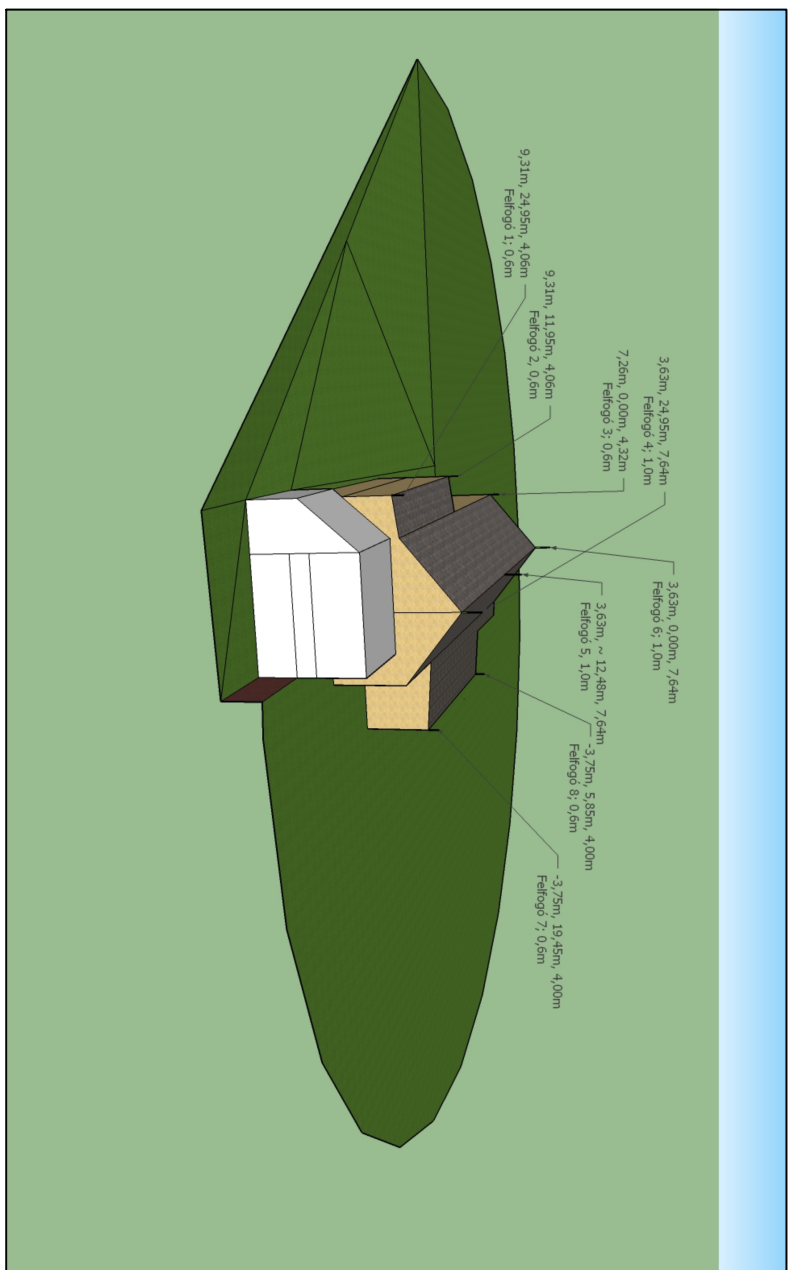


Megjegyzés:

A vállalkozásnak a vállalkozási tevékenység szűri, a beton alapon kell elhelyezni, kialakítani. Ah az az megfogható beton alapra kell nem egyoldalú, az a nyomvonalon lejáró egykötésű, belüli a többi alapon elhelyezett vezetési megvezető magasságának felelő, minimális távolsági mélység a legáltalánosabb, vagy a méltósági távolság alatt minimálisan 500 mm. Földbe vezetési minimálisan 100 mm átmérőjű tűzhorganyozott kábelrel, Toldásoknál, csatlakozásoknál polidaggon

A talajszondák csatlakoztatása után a földfelszín rendszeri földedést ellenőrzéssel műszerezésen menő és jégzúdoknyomai keletkeznek. A minimális érték nem lehet nagyobb 10 mm-nél.

A levezetők minden esetben bontható vizsgálo-összekötőn keresztül csatlakoznak a földelési hálózathoz, hogy azok ellenőrzése a felülvizsgálatok alkalmával elvégezhető legyen.

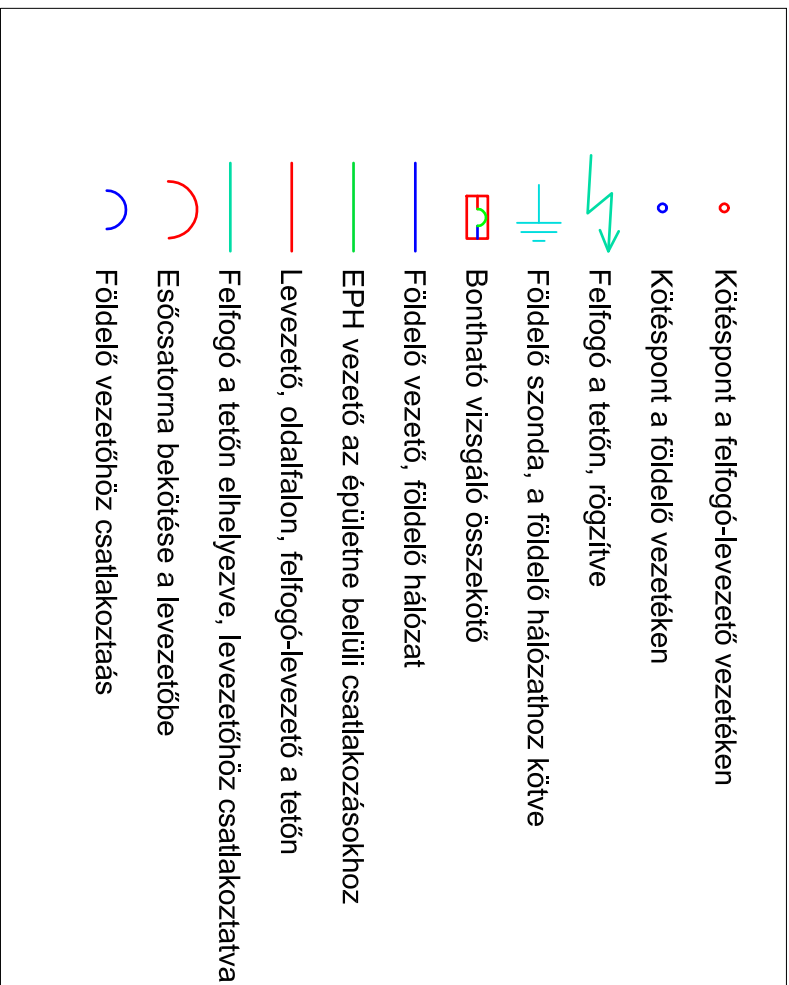

0	.	.
index	index	datum

épitő:
Mór Város Önkormányzata
H – 8060 Szent István tér 6.

HEKET KFT
1113 BUDAPEST, Budaörsi u. 2/b
Herceg Zsolt E 01-4471

Etisler Gabor
T 01-9313, SZES1 01-93132094

Lobenwein Zofkin
G-T-11-0548
épületvilágosságot:

V-T-11-0885

	<ul style="list-style-type: none"> • • • • •
--	---

--	--

--	--

Átalakítás elektromos terv
Villámvédelem és EPH kialakítás